

2 TUBOS de ø 15 cm A INSTALAR.

① CERRADURA TRIANGULAR DE 11 mm DE LADO.
② PLETINAS PARA CANDADO DE IBERDROLA.

TOMA DE TIERRA PARA NEUTRO DE RED.
CONEXION EN BORNA DE NEUTRO DE LA C.G.P. EL CONDUCTOR SERA DE COBRE DE 50 mm DE SECCION Y DE 0,6/1 kV. DE AISLAMIENTO. PARA DISTINGUIRLO DEL CONDUCTOR NEUTRO DE LA RED SE COLOCARA CINTA AMARILLA EN UN TRAMO DE 10 cm JUNTO A LA CONEXION DE BORNA DE LA C.G.P.

- LAS CARACTERISTICAS DE LOS E.M. Y CONTROL EN B.T. SE AJUSTARAN A LA POTENCIA Y TARIFA CONTRATADAS.
- PREFERENTEMENTE LOS APARATOS DE MEDIDA Y LAS REGLETAS SE INSTALARAN EN UN MISMO MODULO Y LOS T.I. EN OTRO.

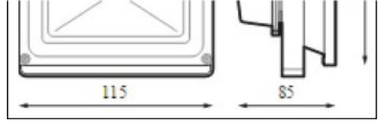

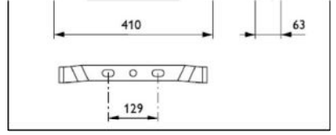

ARQUETA DE REGISTRO

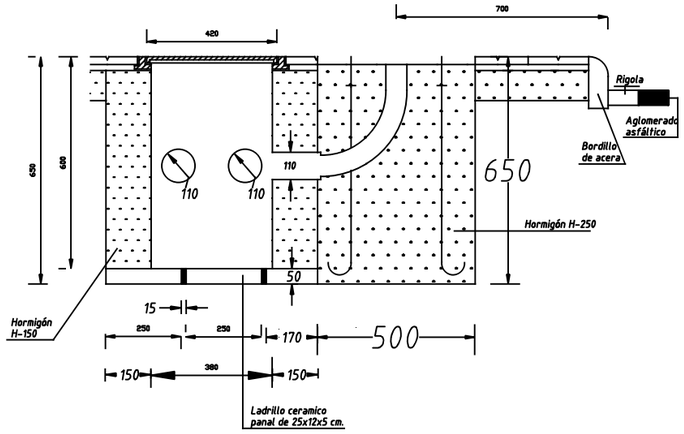

MARCO Y TAPA ARQUETA

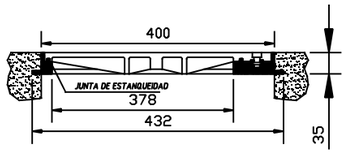

SECCION DE LA ARQUETA



TAPA

CODIGO	MODELO	DIMENSIONES (mm)		PESO (g)	EMBALAJE
		A	B		
UNE-36.118	FGE 42-12	400	400	5190	1

INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA

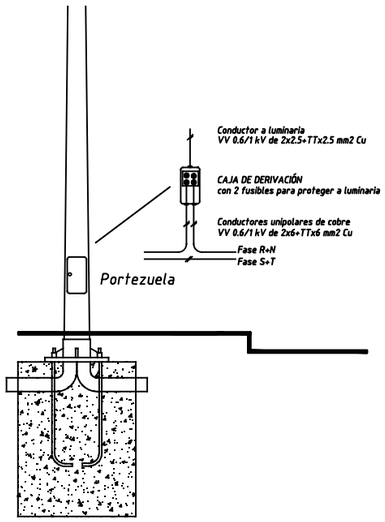

PROYECTOR CLEAR FLOOD LED 240 W

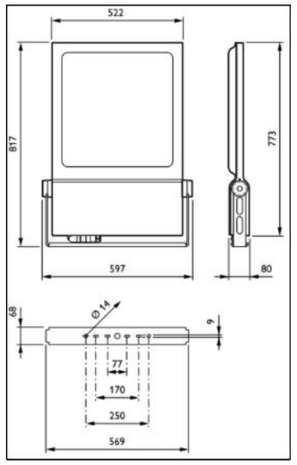

PICA PARA TOMA DE TIERRA | AE-17

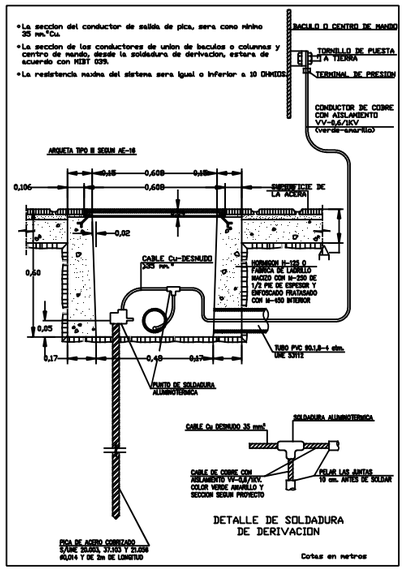

CANALIZACIÓN ENTERRADA

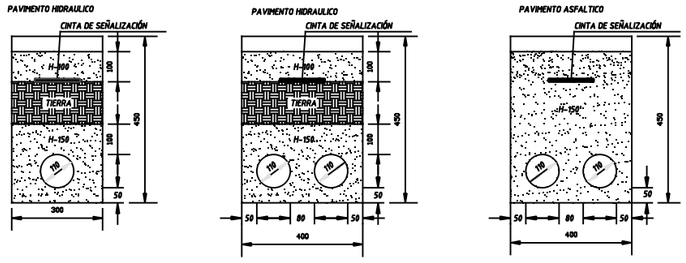

ANCLAJE



EXPEDIENTE:	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ILUMINACION ORNAMENTAL DE ALGUNAS TORRES Y FACHADAS DEL CASCO HISTÓRICO
EMPLAZAMIENTO:	SU-1 CENTRO HISTÓRICO SEGORBE (CASTELLON)
DESIGNACION: DETALLES	ESCALA: S/E
	FECHA: SEPT. 2016
ESTEBAN RUEDA SÁNCHEZ INGENIERO SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES	PROPIETARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
	PLANO N : 6